



SUNDHEDSDATA
STYRELSEN

SOR-adressering Projektarbejdsgruppe

02/09/24



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

SOR-EDI er overgået til login via SEB


[Yderligere info på "Aktuelt om SOR"](#)

Kontakt:

Mikkel Øritsland

MKIR@sundhedsdata.dk

+45 21 59 92 88

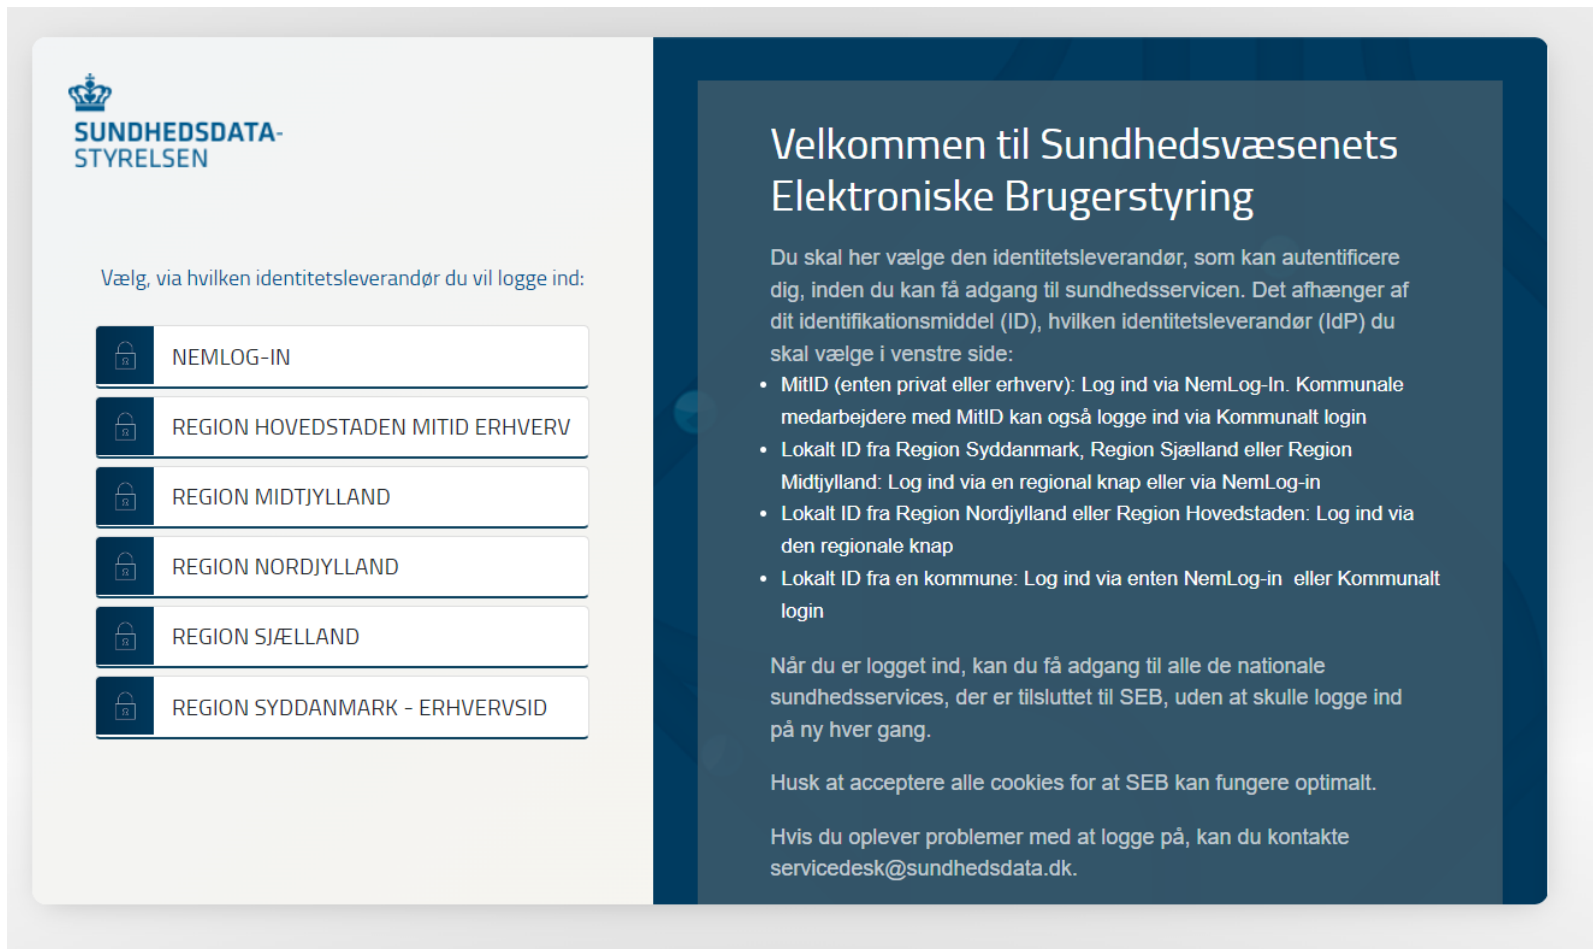

SUNDHEDSDATA-STYRELSEN

Vælg, via hvilken identitetsleverandør du vil logge ind:

- NEMLOG-IN
- REGION HOVEDSTADEN MITID ERHVERV
- REGION MIDTJYLLAND
- REGION NORDJYLLAND
- REGION SJÆLLAND
- REGION SYDDANMARK - ERHVERVSID

Velkommen til Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

Du skal her vælge den identitetsleverandør, som kan autentificere dig, inden du kan få adgang til sundhedsservicen. Det afhænger af dit identifikationsmiddel (ID), hvilken identitetsleverandør (IdP) du skal vælge i venstre side:

- MitID (enten privat eller erhverv): Log ind via NemLog-In. Kommunale medarbejdere med MitID kan også logge ind via Kommunalt login
- Lokalt ID fra Region Syddanmark, Region Sjælland eller Region Midtjylland: Log ind via en regional knap eller via NemLog-in
- Lokalt ID fra Region Nordjylland eller Region Hovedstaden: Log ind via den regionale knap
- Lokalt ID fra en kommune: Log ind via enten NemLog-in eller Kommunalt login

Når du er logget ind, kan du få adgang til alle de nationale sundhedsservices, der er tilsluttet til SEB, uden at skulle logge ind på ny hver gang.

Husk at acceptere alle cookies for at SEB kan fungere optimalt.

Hvis du oplever problemer med at logge på, kan du kontakte servicedesk@sundhedsdata.dk.

Status for ændringsønsker til SOR EDI

Prioritering fra d. 20/06/24

- 1. prioritet – SORB-92: Genåbning af lokationsnummer
 - Der er behov for at kunne genåbne et lokationsnummer, som er blevet lukket ved en fejl.
- 2. prioritet – SORB-747:
 - Samkørsel af godkendelsesoversigten og mulige meddelelsetyper, der kan tildeles
 - For nuværende kan alle meddelelsetyper vælges, når der skal tilknyttes meddelelsetyper til et lokationsnummer. Der er behov for at skære ned på mængden af forkert tilknyttede meddelelsetyper, hvilket kan gøres igennem at begrænse valgmulighederne til kun at vise de meddelelsetyper, et system er godkendt til. Dette vil også muliggøre hurtig tilknytning af meddelelsetyper igennem fx en drop down-liste. Kræver afdækning af forretningskonsekvenser.
- 3. prioritet – SORB-376: Tilknytning af flere enhedstyper på samme SOR-enhed
 - Kommunerne anvender ofte samme lokationsnummer på flere fagområder, men kan kun have én enhedstyper.

SORB-92: Genåbning af lokationsnummer

- Udviklingsønsket er forstået som af stor forretningsmæssig værdi
- Komplekst ændringsønske – kræver større afdækning af konsekvenser samt dialog med GS1 Danmark
- Nærmere analyse forestår, men er ikke igangsat endnu

SORB-747: Samkørsel af godkendelsesoversigten

- Højt prioriteret
- Flere separate udviklingsopgaver skal løses først – herunder SORB-49 (historik på lookupdata),

Meddelelsepakker i SOR-EDI

- Formål:
 - Øge datakvaliteten i de tilknyttede meddelellestyper for dermed at øge kvaliteten af adressering
- Metode:
 - Ændring af SOR-EDI-applikationen til at smidiggøre og/eller nudge registreringen hen mod en højere datakvalitet
- Opmærksomhedspunkter:
 - Proces for indslusning af nye systemleverandører ifm. certificering er som udgangspunkt ikke inkluderet i denne diskussion
 - Samspil med SORB-747: Samkørsel af godkendelsesoversigten og mulige meddelellestyper, der kan tildeles
- Muligheder:
 1. Systemiseret brug af masseopdaterings-funktionaliteten
 2. Oprettelse af standard-pakker (speciale-baseret, logisk?)
 - a) Selv-oprettede
 - b) Centralt vedligeholdte pakker
 3. Automatiserede individuelle ”pakker” baseret på godkendelsesoversigten
 4. Kombination af standardiserede pakker og samkørsel med godkendelsesoversigten

Eksempler på nuværende registrering hos fysioterapi-systemer

Fysioterapi	System 1	System 2	System 3
Godkendelsesoversigten	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,ICTL01,ICTL02,IDIS91,IREF07	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,URUC09,ICTL01,ICTL02,ICTL03, IDIS91,IREF07	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,URUC09,UXBIN01,UXCTL02, UXCTL03,UXDIS08,UXDIS91,ICTL01,ICTL02,ICTL03, IDIS91,IREF07, IXBIN01, IXCTL01,IXCTL02, IXCTL03,IXDIS91,IXREF07
Lokationsnummer 1	<i>Ikke registreret</i>	30 meddelelsestyper	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,URUC09,UXBIN01,UXCTL02, UXCTL03,UXDIS08,UXDIS91,ICTL01,ICTL02,ICTL03, IDIS91,IREF07, IXBIN01, IXCTL01,IXCTL02, IXCTL03,IXDIS91, IXREF07 IXDIS05,UXDIS05, IXDIS13,UXREF02,UDIS09
Lokationsnummer 2	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,ICTL01,ICTL02, IDIS91,IREF07, ICTL03	20 meddelelsestyper	Identisk med lokationsnummer 1
Lokationsnummer 3	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,ICTL01,ICTL02, IDIS91,IREF07, ICTL03	<i>Ikke registreret</i>	Identisk med lokationsnummer 1
Lokationsnummer 4	<i>Ikke registreret</i>	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,URUC09,ICTL01,ICTL02,ICTL03, IDIS91,IREF07	<i>Ikke registreret</i>
Lokationsnummer 5	UCTL02,UCTL03,UDIS08,UDIS91,URUC04,ICTL01,ICTL02, IDIS91,IREF07, ICTL03	24 meddelelsestyper	Identisk med lokationsnummer 1


Registreret certificeret meddelelsestype

Ikke registreret certificeret meddelelsestype

Registreret ej certificeret meddelelsestype

Løsning 1: Systematiseret brug af masseopdateringsfunktionaliteten

- Fordele:
 - Kræver ikke ændring af nuværende system
 - Potentielt stor hjælp for de brugere som ikke er opmærksomme på muligheden
 - Systematisk brug og proces omkring hjælp til opsætning af
- Ulemper:
 - Giver ikke systemmæssig kontrol af hvilke meddelelsetyper der tildeles
 - Risiko for samme udfordring som "tildel alle"-knappen
 - Manuel arbejdsgang med risiko for fejl
 - Manuel opdatering ved ændringer

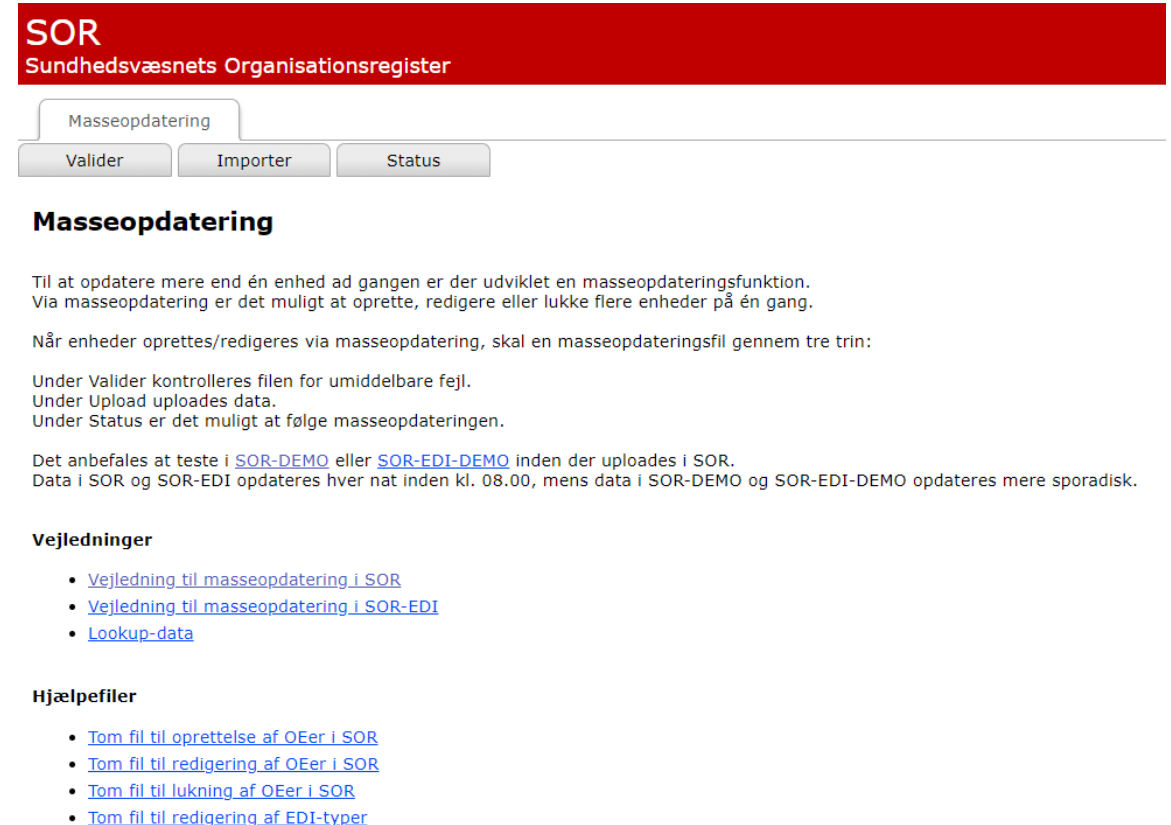

SOR
Sundhedsvæsnets Organisationsregister

Masseopdatering

Valider Importer Status

Masseopdatering

Til at opdatere mere end én enhed ad gangen er der udviklet en masseopdateringsfunktion. Via masseopdatering er det muligt at oprette, redigere eller lukke flere enheder på én gang.

Når enheder oprettes/redigeres via masseopdatering, skal en masseopdateringsfil gennem tre trin:

Under Valider kontrolleres filen for umiddelbare fejl.
Under Upload uploades data.
Under Status er det muligt at følge masseopdateringen.

Det anbefales at teste i [SOR-DEMO](#) eller [SOR-EDI-DEMO](#) inden der uploades i SOR.
Data i SOR og SOR-EDI opdateres hver nat inden kl. 08.00, mens data i SOR-DEMO og SOR-EDI-DEMO opdateres mere sporadisk.

Vejledninger

- [Vejledning til masseopdatering i SOR](#)
- [Vejledning til masseopdatering i SOR-EDI](#)
- [Lookup-data](#)

Hjælpefiler

- [Tom fil til oprettelse af OEer i SOR](#)
- [Tom fil til redigering af OEer i SOR](#)
- [Tom fil til lukning af OEer i SOR](#)
- [Tom fil til redigering af EDI-typer](#)

Løsning 2: Oprettelse af standard-pakker

Oprettelse af pakker baseret på fx specialer eller enhedstyper, der giver et fast subset af meddelelsestyper til tildeling

- Fordele:
 - Nem tildelingsproces for alle brugere med en pakke
 - Dækker i kombination med godkendelsesoversigten både nem tildeling og afgrænsning af ikke-godkendte meddelelsestyper
- Ulemper:
 - Tager ikke i sig selv højde for godkendte meddelelsestyper
 - Risiko for en reduceret "tidel alle"-problematik
 - Kræver vedligeholdelse af standardpakker fra centralt hold

Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt
Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt	Godkendt
Godkendt	Godkendt	Ikke Godkendt	Ikke Godkendt	Godkendt	Godkendt
Godkendt	Godkendt	Godkendt		Godkendt	Godkendt
Godkendt	Ikke Godkendt	Ikke Godkendt	Tester	Godkendt	Tester
Godkendt	Godkendt	Tester		Godkendt	Godkendt
Godkendt				Godkendt	Tester

Løsning 3: Automatiserede individuelle "pakker" baseret på godkendelsesoversigten

Videreførelse af godkendelsesoversigtens "opdeling" af systemer indenfor brancher og samkørsel af systemtype og hvilke meddelellestyper, der kan tildeles

- Fordele:
 - Nem tildelingsproces for alle brugere
 - Kræver ikke oprettelse af ny manuel arbejdsproces fra centralt hold
 - Giver ikke brugere tilladelse til at tildele meddelellestyper, de ikke er certificeret til
- Ulemper:
 - Giver ikke brugere tilladelse til at tildele meddelellestyper, de ikke er certificeret til

